

ЗАТ «Росава»

на

ПАСПОРТ

повітряної лінії електропередачі напругою 110 кВ

Назва ПЛ Дон-1, Дон-2

м. Біла Церква

I. Основні технічні дані:

1. Рік побудови 1987 р.
2. Дата вводу в експлуатацію 1987 р.
3. Диспетчерська назва Дом-1, Дом-2
4. Назва проектно-організації н/я А-7322
5. Назва будівельно-монтажної організації Вінницька дирекція №1.
6. Довжина лінії 2800 м.
7. Кількість опор, всього: 21
 - в тому числі: - а) проміжних _____ тип _____
 - б) анкерно-вуглових _____ тип _____
 - в) анкерних _____ тип _____
 - г) транспозиційних _____ тип _____
 - д) спеціальних _____ тип _____
8. Відстань між опорами _____
9. Марка провoda АС-185/29
10. Кількість проводів у фазі _____
11. Відстань між проводами у фазі _____
12. Тип підтримуючого пристрою:
 - а) по всій лінії _____
 - б) на переходах _____
13. Марка грозозахисного тросу _____
14. Відпайки від ПЛ: кількість _____ від опор № _____
кількість опор у відпайці _____ довжина відпайки _____
15. Район кліматичних умов: а) по вітру 90 50 кгс/м²
 - б) по голольоду 90 15 мм
 - в) по інтенсивності пляски проводів - умеренная плыска
 - г) по середньорічній тривалості грози _____
 - д) по ступені засміченості повітря _____
16. Температура повітря: а) середньорічна _____
 - б) максимальна _____
 - в) мінімальна _____
17. Ділянки з особливими умовами _____

Додаток 7
до договору про постачання
електричної енергії № 8023 від
"30" 06 20 04 р.

Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної
відповідальності сторін

позивач електроенергії

ТОВ "ВАЛСА", вул. Ліванівського, 83

(найменування споживача та його місцезнаходження)

особі

Директор Смигунів Р.В.

(посада, прізвище, ініціали)

а

Білоцерківський район електричних мереж

(підприємство електромереж)

особі

Директора БЦ РЕМ Даниленка Григорія Васильовича

(посада, прізвище, ініціали)

цим актом установили:

Балансова належність електромереж та установок:

Постачальника електричної енергії:

п/ст 330/НОКВ, Білоцерківська
на балансі КЕМ

кол. 3, кол. 51 ЦРП-1 на балансі ЗНТ "Росава"

Споживача:

Ліній 10кВ ДОМ-1, ДОМ-2, електрооблад-
нання ТПП-3, РП-21, РП-22 та п/ст 10/0,4кВ
КП-6кВ від кол. 3 ЦРП-1 до РП-22, КП-6кВ
від кол. 51 до РП-22 внутрішні мережі.

Межа відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок
встановлюється на:

затисканнях напівмешах гірлянд
ізоляторів порталів ВРД п/ст 330/НОКВ
Білоцерківська в сторону ЛЕП-НОКВ 1, 2
(ДОМ-1, ДОМ-2)
Накладених наконечниках в РУ-6кВ кол. 3, 51
ЦРП-1

2.1. Постачальник електричної енергії несе відповідальність за:

електроустановки, які

знаходяться

на

його

балансі

2.2. Споживач несе відповідальність за:

електроустановки, які


знаходяться

на

його

балансі


$A_{\text{норм}} = 3A$ $Q = 2,8 \text{ км}$
 Плотность $\rho = 1,25 \text{ т/м}^3$

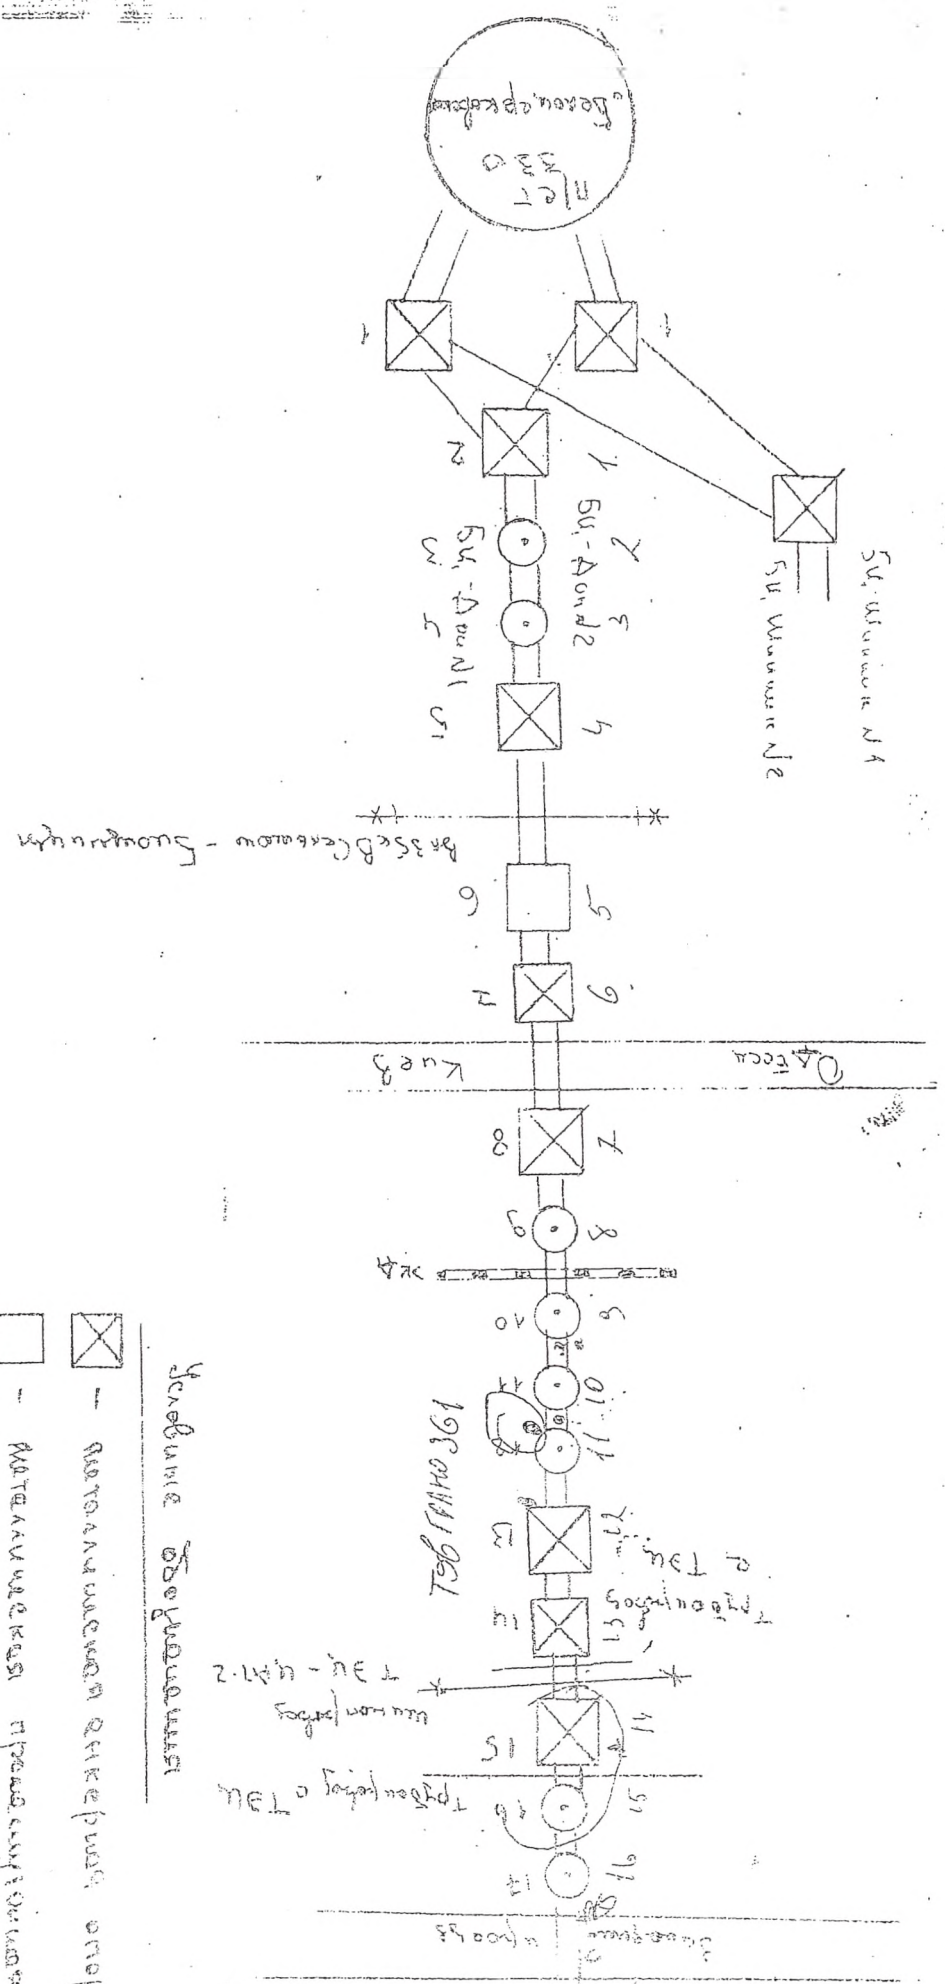

Условные обозначения

- автоматическая станция насосов
- автоматическая станция насосов
- бетонная промежуточная опора

CXEMA
 B7I 110K13 am n/cm "Bvzipokobekua" do n/cm "Dov" II

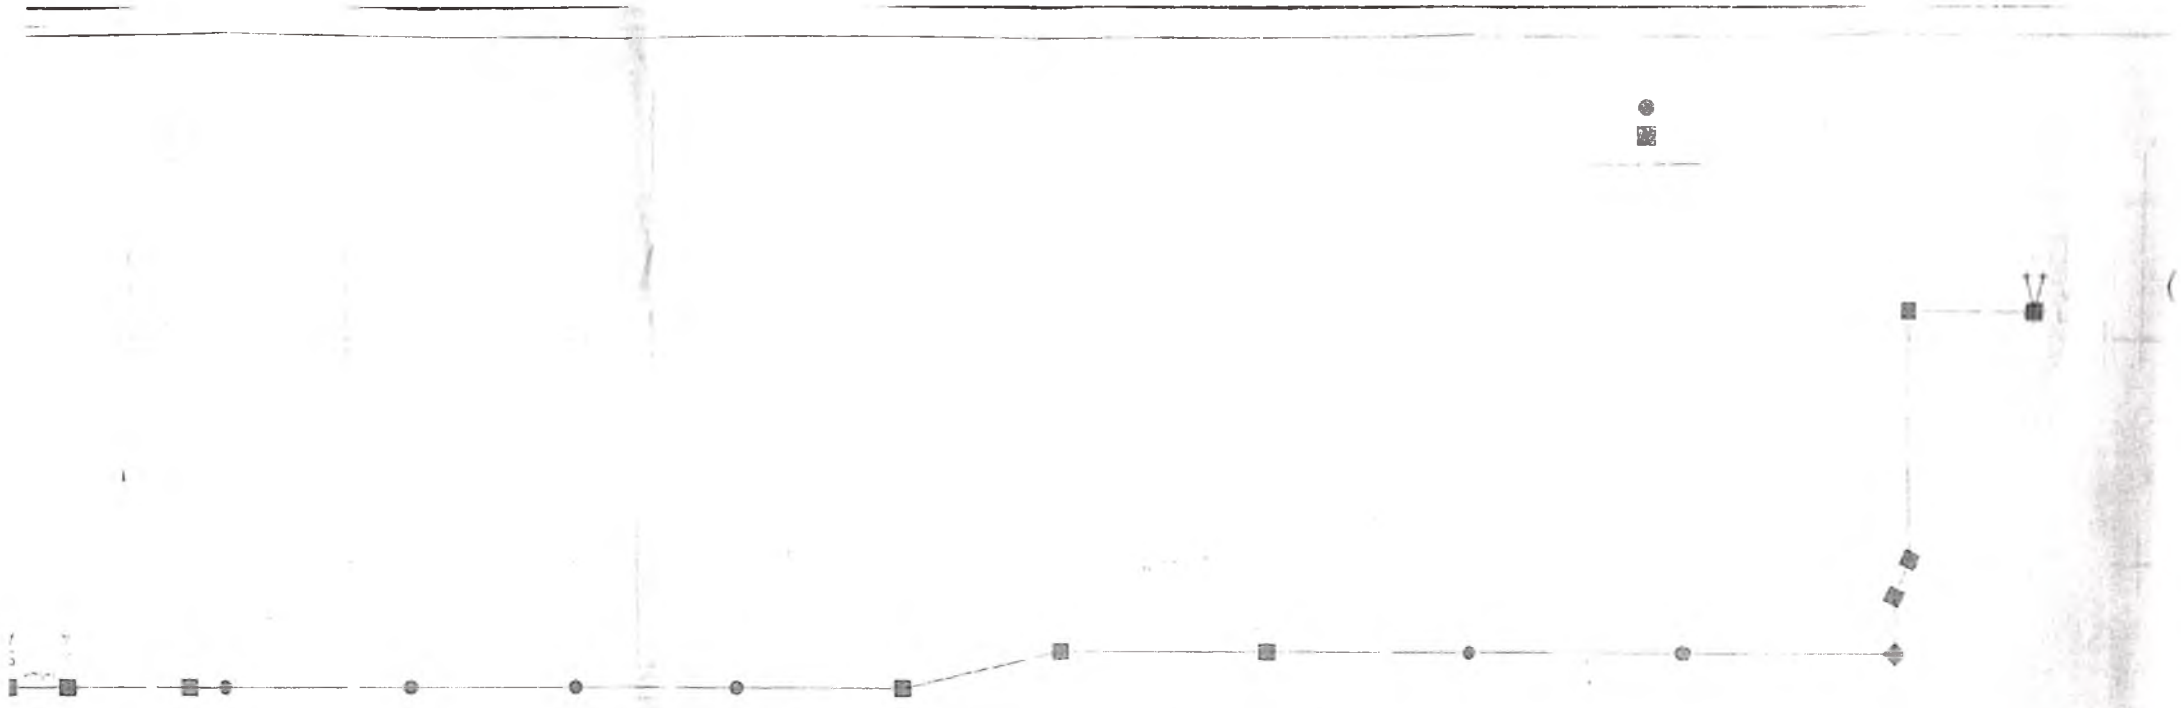

II. Опори металеві

Назва опор	Шифр	Виробник	Відтяжки		Кількість	Номери опор
			Кількість	Марка		

III. Опори залізобетонні

Назва опор	Шифр	Стойка		Траверса		Відтяжки		Кількість	Номери опор
		Шифр	Виробник	Шифр	Виробник	Марка	Кільк.		

IV. Фундаменти

Тип	Шифр	Кількість	Номери опор

V. Ізолятори

Підвісні								Штирові		
В підтримуючих підвісках				В натяжних підвісках						
Тип	Виробник рік вигот.	Кіл-ть у гірл.	Всього на ПЛ	Тип	Виробник рік вигот.	Кіл-ть у гірл.	Всього на ПЛ	Тип	Виробник рік вигот.	Всього на ПЛ
ПСГ-70 ПС-70			1895	ПСГ-120 ПС-120			1515			

VI. Арматура

Назва арматури	Для проводів		Для грозозахисного тросу	
	Тип	Кількість	Тип	Кількість
Зцепна				
Підтримуюча	ЗС-1401	74		
Натяжна	ЗС-1638, ЗС-1671	48, 78		
З'єднувальна				
Контактна				
Захисна				
Інша арматура				

Номери опор, між якими встановлено гасителі вібрації _____

Номери опор, між якими встановлено гасителі пляски _____

VII. Захист від перенапруги

- а) ділянки підвищування грозозахисного тросу (номери опор на границях ділянок) _____
- б) загальна довжина грозозахисного тросу 2,8 км.
- в) захисний кут грозозахисного тросу _____
- г) спосіб кріплення (з вказівкою значення іскрового проміжку в міліметрах) на проміжних опорах _____
- на анкерних опорах _____
- д) характеристика інших засобів захисту від перенапруги _____
- е) номери опор, на яких встановлені трубчаті розрядники _____

VIII. Заземлення

Питомий опір ґрунту, Ом-м	Опір заземлення опор по нормі, Ом	Номера опор
До 100	До 10	
100-500	До 15	
500-1000 $\vee$	До 20 $\vee$	
Більше 1000	До 30	

Номери опор, у яких опір заземлення вище норми _____

IX. Переходи та перехрещення ПЛ

Вид переходу або перехрещення	Габарит на переході, м	Номери опор в переході або перехрещенні	Тип підвісок	Вага проводу (тросу), т.
<u>2/3 тросу Київ-Росава</u>	<u>15 м.</u>	<u>опори № 6А - 7А</u>		

X. Характеристика місцевості на трасі ПЛ:

Від н/с 330/110 до опори № 6А - пахотна земля с/г призначення; від опори № 7А до опори № 17А - призначення; від опори № 17А до № 21А - територія ПАТ "Росава".

XI. Засоби зв'язку:

Телефонний зв'язок

Паспорт склав Заст. нач. ел. з'в'язку Гриняченко Б.І.

Дата 20.04.2014р.