

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
В.о. директора технічного Південної ЕС

В.І. Бузіян
« 05 » 02 2020 р.

А К Т
технічного стану та оцінки вартості

Комісія в складі:

Голова комісії:

Директор Херсонського РЕЦ
Південної ЕС

Шевченко Л.Б.

Члени комісії:

начальник ВЕЕП Південної ЕС
начальник ПС 330 кВ «Каховська»
майстер ПС 330 кВ «Каховська»

Остапенко О.В.
Литвиненко В.В.
Євменов Є.В.

склала справжній акт про те, що 05.02.2020 р. на ПС 330 кВ «Каховська», відповідно дозволу «НЕК Укренерго» (Наказ від 18.12.2019 № 611 - додається) на списання виведених з експлуатації трансформаторів Т1 зав. №614519 та Т1 зав. №58805 злило трансформаторне масло марки Т-750, що було у використанні. Масло оглянуто, виконано аналіз його залишкових технічних характеристик.

Комісією встановлено:

1. Трансформатор Т1 зав. №614519 обліковий інвентарний номер №24481/0502 – виведено з експлуатації, зберігається на відкритій площадці біля поста охорони та ВРП-150 кВ ПС 330 кВ «Каховська». Так як, відновлювальний ремонт трансформатора за технічними ознаками є економічно не доцільним - трансформатор списано з балансу Південної ЕС (Наказ від 18.12.2019 № 611).
2. Трансформатор Т1 зав. №58805 обліковий інвентарний номер №24482/0502 – виведено з експлуатації, зберігається на відкритій площадці біля поста охорони та ВРП-150 кВ ПС 330 кВ «Каховська». Так як, відновлювальний ремонт трансформатора за технічними ознаками є економічно не доцільним - трансформатор списано з балансу Південної ЕС (Наказ від 18.12.2019 № 611).
3. Зважаючи на рік виготовлення (1953 рік) трансформаторного масла, значний термін експлуатації, тип, базовий хімічний склад та залишкові експлуатаційні характеристики не дозволяють використовувати вказане масло в діючому електротехнічному обладнанні Південної ЕС. Таким чином подальше утримання на балансі енергосистеми трансформаторного масла типу Т-750, отриманого від списання трансформаторів Т1 зав. №614519, Т1 зав. №58805 є не доцільним.

4. З метою ефективного та своєчасного оприбуткування і реалізації матеріалів отриманих від списання майна (електротехнічної сталі, конструктивної сталі, кольорового металу), зважаючи на конструктивні особливості силових трансформаторів – існує необхідність вивільнити баки трансформаторів Т1 зав. №614519, Т1 зав. №58805 від ізолюючого середовища, яким є трансформаторне масло. Без зливання трансформаторного масла не можливо реалізувати подальшу технологію, направлена на розділення конструктивних елементів трансформаторів на складові види металевих брухту.

За участю комісії виконано:


1. Злив трансформаторного масла типу Т-750 з трансформаторів Т1 зав. №614519 обліковий інвентарний номер №24481/0502 та Т1 зав. №58805 обліковий інвентарний номер №24482/0502, які виведено з експлуатації та списано з балансу Південної ЕС, в фактичній кількості – 89,39 м³ (з урахуванням коефіцієнта щільності 0,892 та температури навколишнього середовища 0 °С порівнює 79,73 т);
2. Масло типу Т-750 з трансформаторів Т1 зав. №614519 обліковий інвентарний номер №24481/0502 та Т1 зав. №58805 обліковий інвентарний номер №24482/0502 злило у ємність №1 34,65 м³, №2 32,99 м³, №3 21,75 м³ та опломбовано. Масло Т-750 підлягає зберіганню до моменту передачі на утилізацію (реалізацію).

Висновок комісії:

1. Врахувати, що злите трансформаторне масло типу Т-750 з трансформаторів Т1 зав. №614519 обліковий інвентарний номер №24481/0502 та Т1 зав. №58805 обліковий інвентарний номер №24482/0502 – не представляє технічної цінності так як є сумішшю масла, має граничне експлуатаційне старіння хімічних складових структури (так як термін експлуатації трансформаторів 56 років).
3. Отримане при зливів трансформаторне масло типу Т-750 з трансформаторів Т1 зав. №614519 обліковий інвентарний номер №24481/0502 та Т1 зав. №58805 обліковий інвентарний номер №24482/0502 – оприбуткувати на підзвіт начальника ПС 330 кВ «Каховська» Південної ЕС Литвиненка В.В. як трансформаторне масло Б/В у кількості 79,73 т з оціночною вартістю 8925 грн/т. без ПДВ.

Голова комісії:


Директор Херсонського РЕЦ
Південної ЕС



Шевченко Л.Б.


Члени комісії:

начальник ВЕЕП Південної ЕС

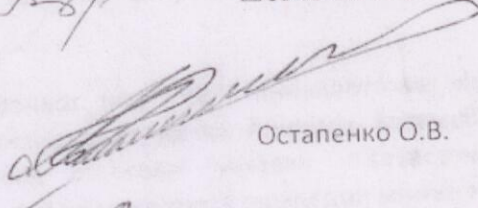

Остапенко О.В.

начальник ПС 330 кВ «Каховська»



Литвиненко В.В.

майстер ПС 330 кВ «Каховська»



Євменов Є.В.