

Паспорт ТП № 35

Предприятие

ЛМЗ

Сетевой район

Архангельский

Построено по чертежам 10 года

ТИП

ТП

На 1 трансформатор

Дата ввода в эксплуатацию

Тип ввода КВВ с вводом

Количество вводов

Число отходящих линий

Работает в АПВ, АИР, автоматизировано

Помещения (отдельно стоящее, пристроенное, матовый ТП, КТП)

Адрес

ПРОТОКОЛ № 77

Испытания тр-ра СНОВ-20
ТМ-180/6 № 14706 напряжение 6/0,4

его установки П/с 35

1. Определение коэф. тр-ции

	показания конт.тр-ра			Показания поверяемого			Процент погр	Примечание
						К тр-ц		
У/У-0								
Вн-545								
АВ	400	ав	27					
ВС	400	ас	27		К	15		
СА	400	са	28					

Определена полярность соответствует
Замерено напряжение на обмотках Т при

Испытано повышенным напряжением
Обмотка высокого напряжения от корпуса и обмотки низкого напряжения
напряжением 2,5 КВ, в течение 5 минут.

отка низкого напряжения от корпуса напряжением 2,5 КВ
в течение 5 минут.

наименование: ГОРЕН К эксплуатации
дату следующего испытания 13.08.1997 2004

подпись производителя Скоп Нач.эл.лаборатории Уссу

Д

ОДИНОЧИНЕННАЯ СХЕМА ТН

П-ст.

ПРОТОКОЛ № 132

Испытания тр-ра ТМ 180/6 В н/ст 35

"13" апреля 1985 г. 2009 4/4 Ек 5,45

I. Замер сопротивления изоляции Мегомметром № 17706

обмотки	В	№	Пред. замер. дата
ВН - НН	1000	Мам	
ВН - корпус	1000	Мам	
НН - корпус	800	Мам	


II. Замер омического сопротивления обмоток
Замер произведен

фазы	ВН	НН	положение аядап- тного переключателя
А -			7
В -			
С -			

Причина испытания: пересроченные испытания по графикуЗаключение: тр-р годенСрок след. испытания: 13.05.2010


Начальник эл. лаборатории:

УКРАЇНА	
Електролабораторія	
ВАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ	
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»	
Регістраційний №	200
ДМЗ з. 726-1 т. 300 21.09.85г.	
61200 УКРАЇНА Донецька обл. м. Дружківка	
вул. Леніна, 7 ЗКПО 02165009	

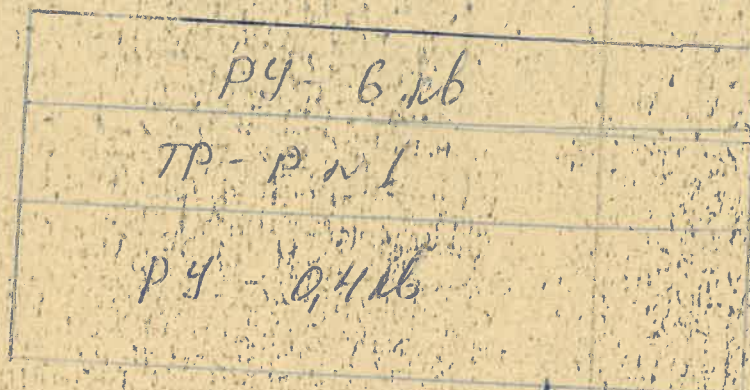


Выполнение: бетонное, кирпичное, оштукатуренное, неоштукатуренное
Высота здания от уровня земли до карниза м, от пола до карниза м, кровля
Замки шт. двери железные шт. деревянные шт.
Вентиляционные решетки верхние шт. шт. шт.
Вентиляционные решетки нижние шт. шт. шт.

ГЕНПЛАН УЧАСТКА

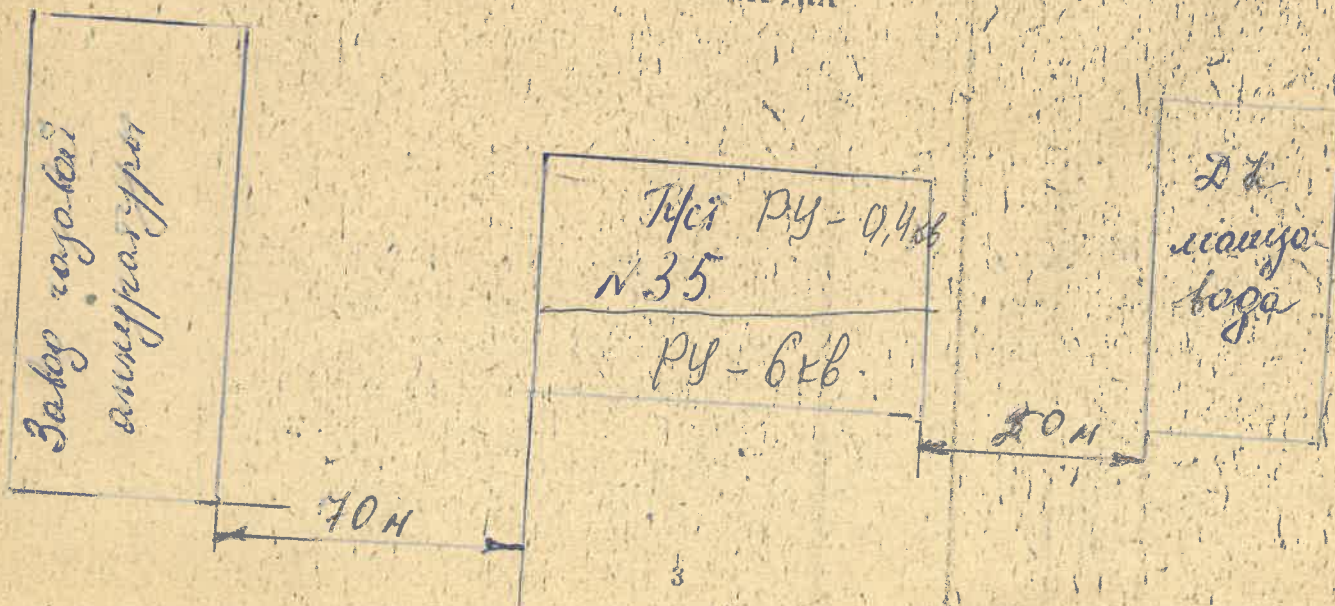

Сказанъ и христіанъ (2) р...

[illegible]

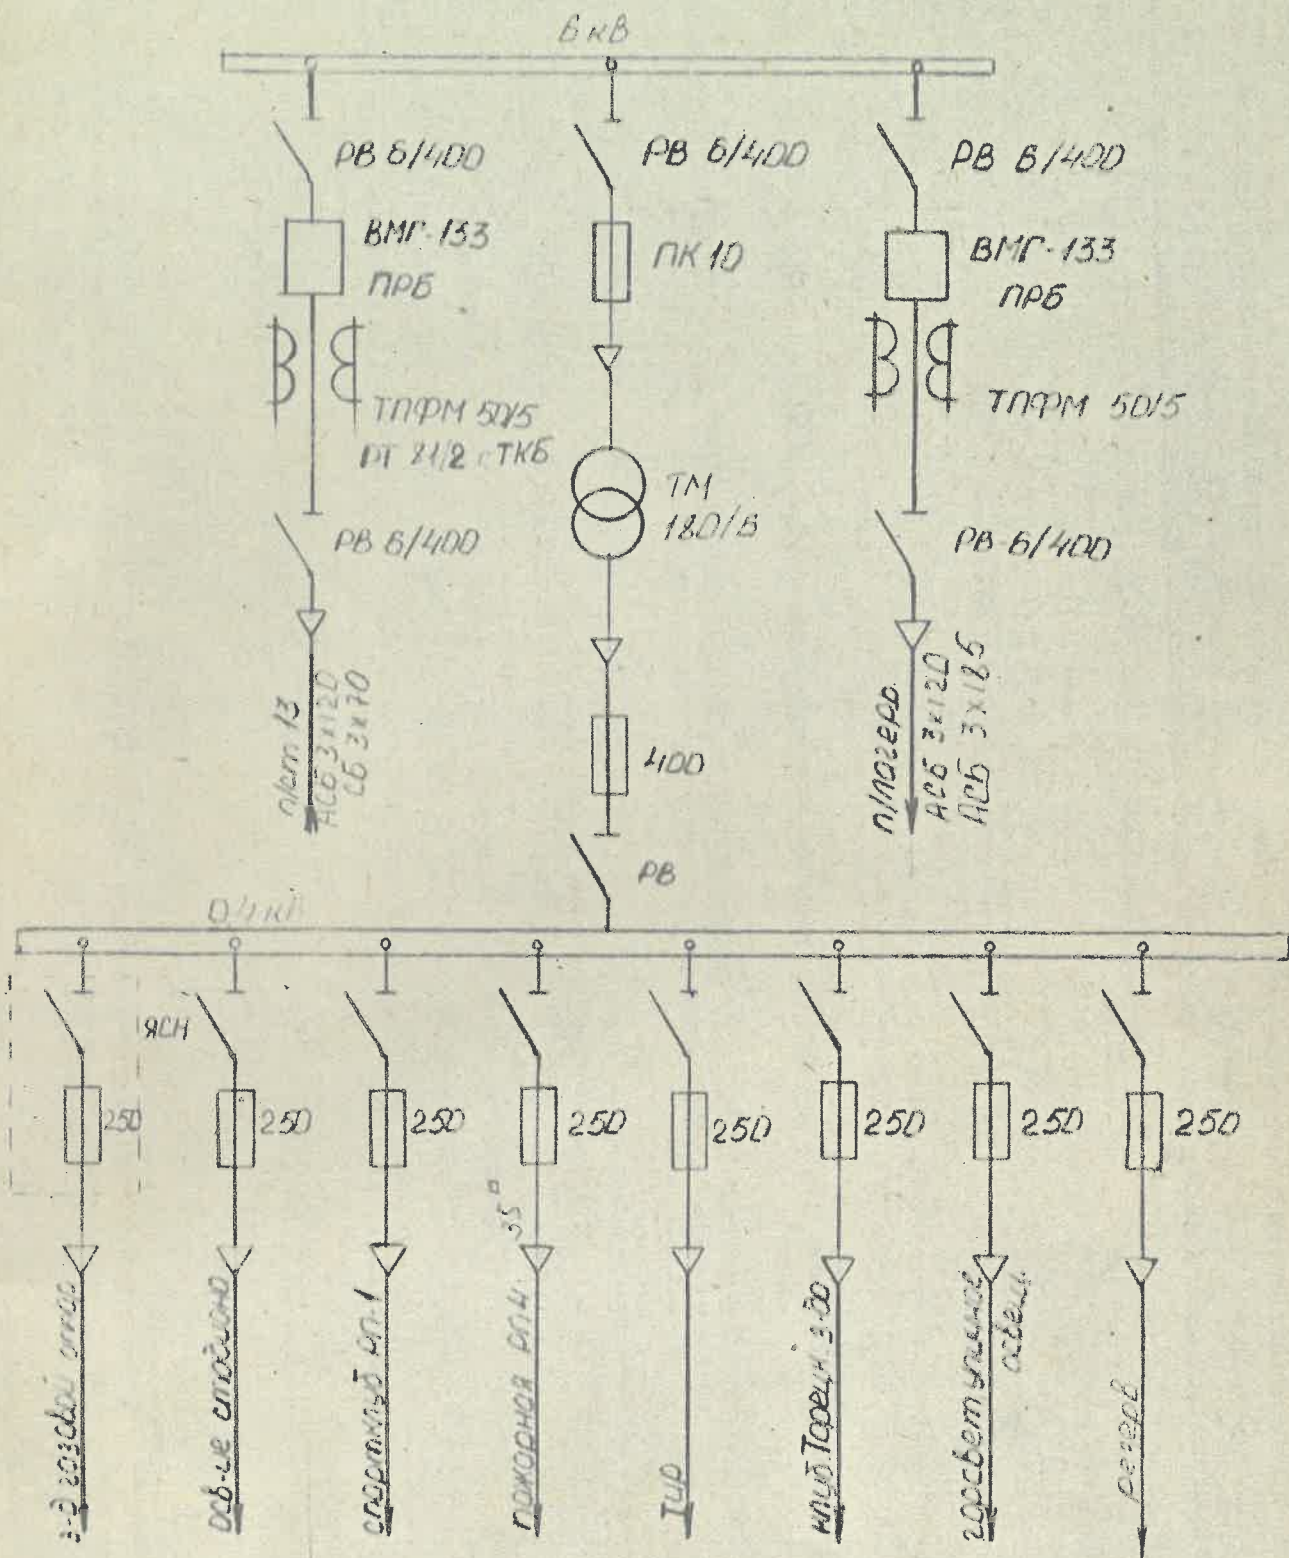

Э 35

Исполн.	№ докум.	Подп.	Дата	Однолинейная схема подстанции 35	Лист	Масштаб	Листов
Разраб.	Берд Н.А.	Лев	10.98				
Пров.	Алосов И.А.	Лев			Лист	Листов	
Т.контр.							
Н.контр.							
Учт.	КОСТЫНКО	Лев	20.10.98				

ОАО ДМЗ ОДЭ