


ІНДІВІД

не менш 2.00м.




не менш 2.00м.

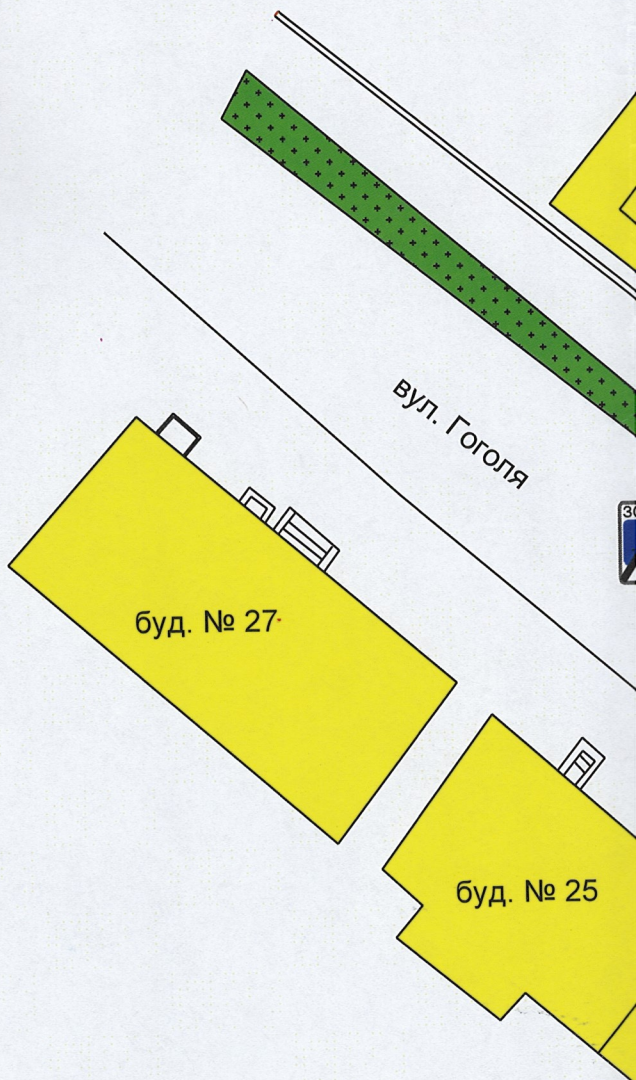

Номер згідно з ДСТУ 4100-2002	Кількість			Спосіб встанов лення
	типорозмір		ДЗІП	
	I	II		
5.38	-	1	-	на мет. стояку
5.40	-	1	-	на мет. стояку
7.6.4	-	1	-	на мет. стояку
7.17	-	1	-	на мет. стояку
5.39	-	1	-	на мет. стояку
табл.	-	-	1	на мет. стояку
ВСЬОГО	-	5	1	на мет. стояку



ІНВ. № ориг.	Замін інв. №
Підпис і дата	

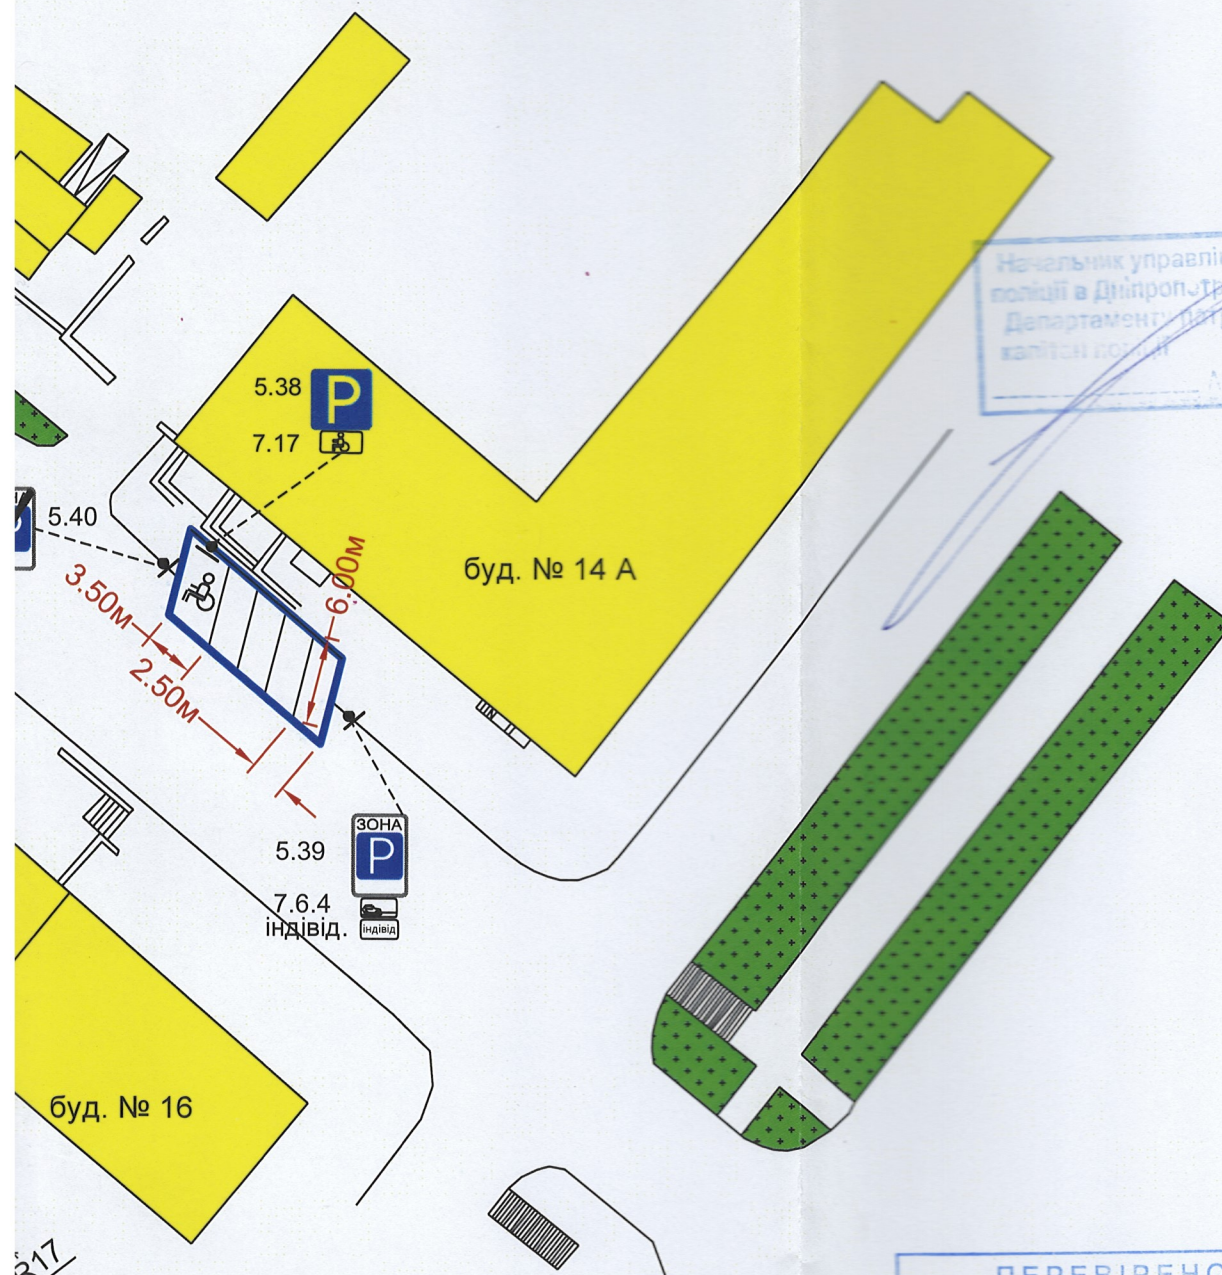

Начальник управління патрульної
поліції в Дніпропетровській області
Департаменту патрульної поліції
капітан поліції
Андрій КАПЮЖНИЙ

ПЕРЕВІРЕНО
ВБДР УП в Дніпропетровській області
Департаменту патрульної поліції
Термін дії: 3 (три) роки

Вих. № 3293/11/19/01 2021

20-0-АД-2

В.ч. 23.03.2021р.

Службовий майданчик для паркування транспортних засобів
по вул. Гоголя, 14 А

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
ГП		Мажура Д. В.			2021

Схема організації дорожнього руху

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП		

Білий

18